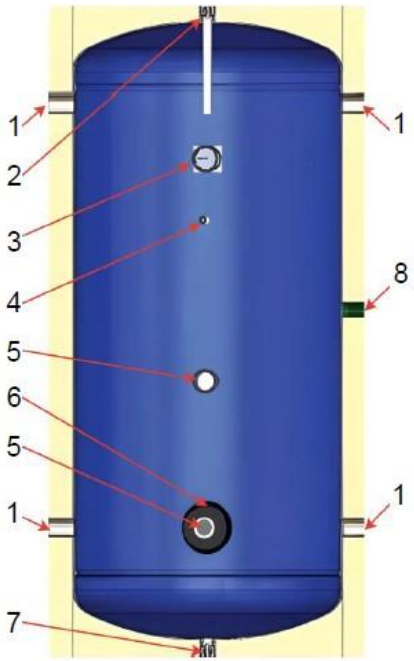

Вместимость, L	200	300	500	800	1000	1500	2000
Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Эл. Тэн (опционально), kW	3÷18	3÷18	3÷18	3÷30	3÷30	3÷30	3÷30
Высота, mm	1300	1790	1630	1670	1990	2250	2330
Диаметр, mm	590	590	750	950	950	1120	1260
Вес, kg	70	83	110	150	170	265	380
1. Ввод в теплообменник, BP	3/4″	1″	1″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
2. Магниевый анод, BP	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
3. Термометр, BP	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
4. Гильза для датчика, BP	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
5. Подключение тэна, BP	11/2″	11/2″	11/2″	11/2″	2″	2″	2″
6. Фланец	4″	4″	4″	5″	5″	5″	5″
7. Дренаж	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″
8. Линия рециркуляции, BP	3/4″	1″	1″	11/4″	11/4″	11/4″	11/4″

ПАСПОРТ

Баки - теплоаккумуляторы **ATVU** применяются в системах горячего водоснабжения, для хранения горячей санитарной воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ **ATVU**

Давление рабочее, не более	10 бар
Давление максимальное	13 бар
Температура рабочей среды, не более	95°C
Среда	вода

Материал изготовления бака -теплоаккумулятора:
корпус - углеродистая сталь
внутренняя поверхность – эмаль
наружная теплоизоляция - полиуретан

Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок эксплуатации баков-теплоаккумуляторов **ATVU** - 1 год.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты продажи.
Замена теплоаккумуляторов в течении гарантийного срока не производится в случаях:
несоблюдение правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации прибора;
механических повреждений прибора;
внесение технических изменений в прибор;
использование прибора не по назначению.

Дата продажи «____»_____202___ Подпись_____

МП